



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL

KÖZLEMÉNY

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL

[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

Ügy száma, tárgya: N/KTF/04629/2016.; JN/18/00019/2017.; JN-07/61/00074/2017.

„A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt erdészeti rehabilitációs tervének végrehajtásához kapcsolódó beavatkozások környezeti hatásvizsgálata

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

Az árhullámok tartósságának csökkentése érdekében az árvízi levezetősávban az áramlási viszonyokat elősegítő területrendezés.

Érintett települések:

Besenyszög, Csataszög, Fegyvernek, Kisköre, Kótelek, Nagykörű, Pély, Szajol, Szolnok, Tiszabó, Tiszabura, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tizzasúly, Törökszentmiklós

Vélelmezett hatásterület vélelmezett határai: Mellékelt térképek szerint

Ügyfél neve és székhelye: Országos Vízügyi Főigazgatóság és Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (székhely és levelezési cím: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.)

Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba **betekinthetnek a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon a zöldpont irodában ügyfélfogadási időben, valamint az érintett települések jegyzőinél:**

1. A Főosztály a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.
2. Érintett települések jegyzőinél az ott megjelölt módon és időben.
3. A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján, a Hirdetmények között is megtalálható.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő **a közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 5002 Szolnok, Pf. 25. Telefon: (56) 523-343 Fax: (56) 343 768
E-mail: szolnokjh.kvtv@jasz.gov.hu Honlap: kormányhivatal.hu

Közmeghallgatás:

A közmeghallgatásról külön közleményt adunk ki.


Döntési lehetőségek:

1. A hatóság kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.
2. A kérelmet elutasításra kerül.


Az érintett ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthez az eljárás során keletkezett iratokba személyesen, illetve képviselője útján. Nem lehet betekinteni:


- a döntés tervezetébe az eljárás jogerős befejezéséig,
- az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el,
- betekintési vagy megismerési engedély hiányában az állami titkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba,
- az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Vélelmezett hatásterület vélelmezett határai:

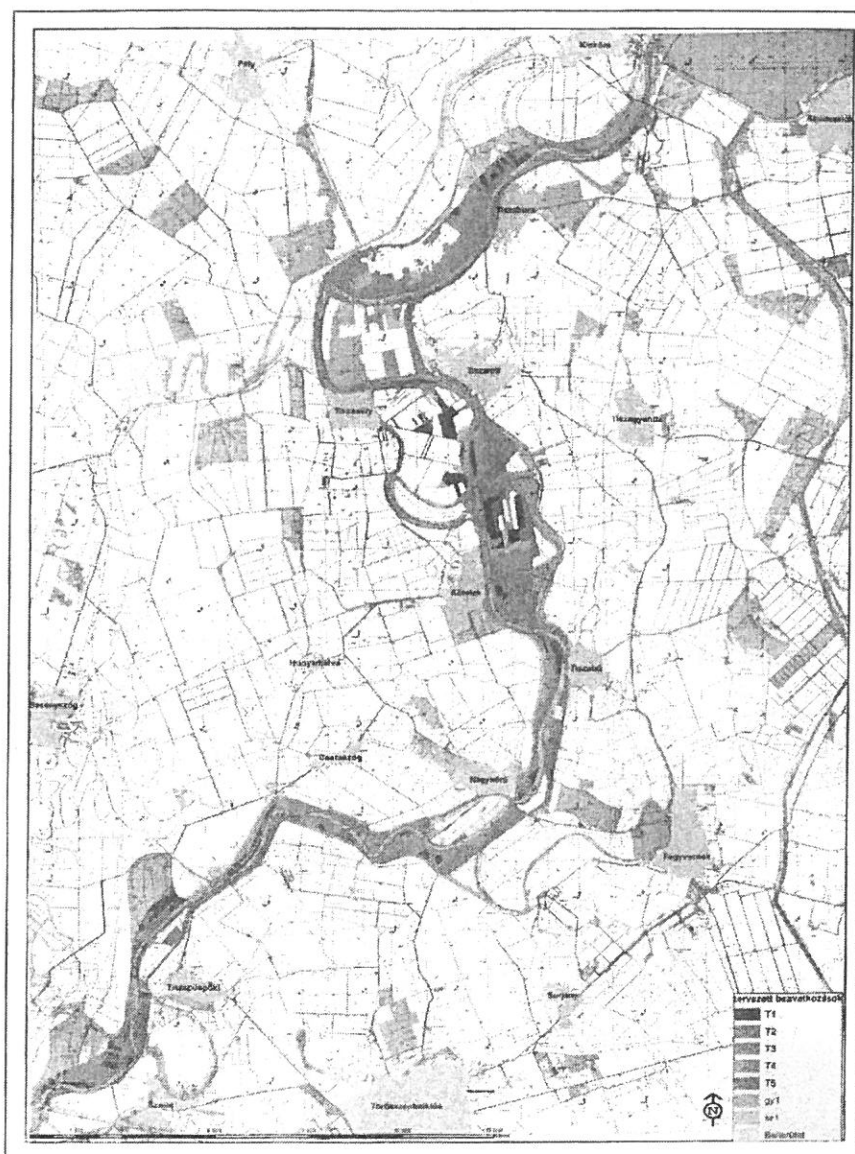

9. ábra. A tervezett beavatkozások közvetlen élővilágvédelmi hatásterülete, az alkalmazni kívánt technológiák területi elkülönítésével. A TP1 technológia által érintett tuskóprizmákat nem tüntettük fel, mert az nem külön erdőrészteteken zajlik, hanem a különböző „T” jelű technológiákkal érintett erdőrészteteken belül található tuskóprizmák sávjában.

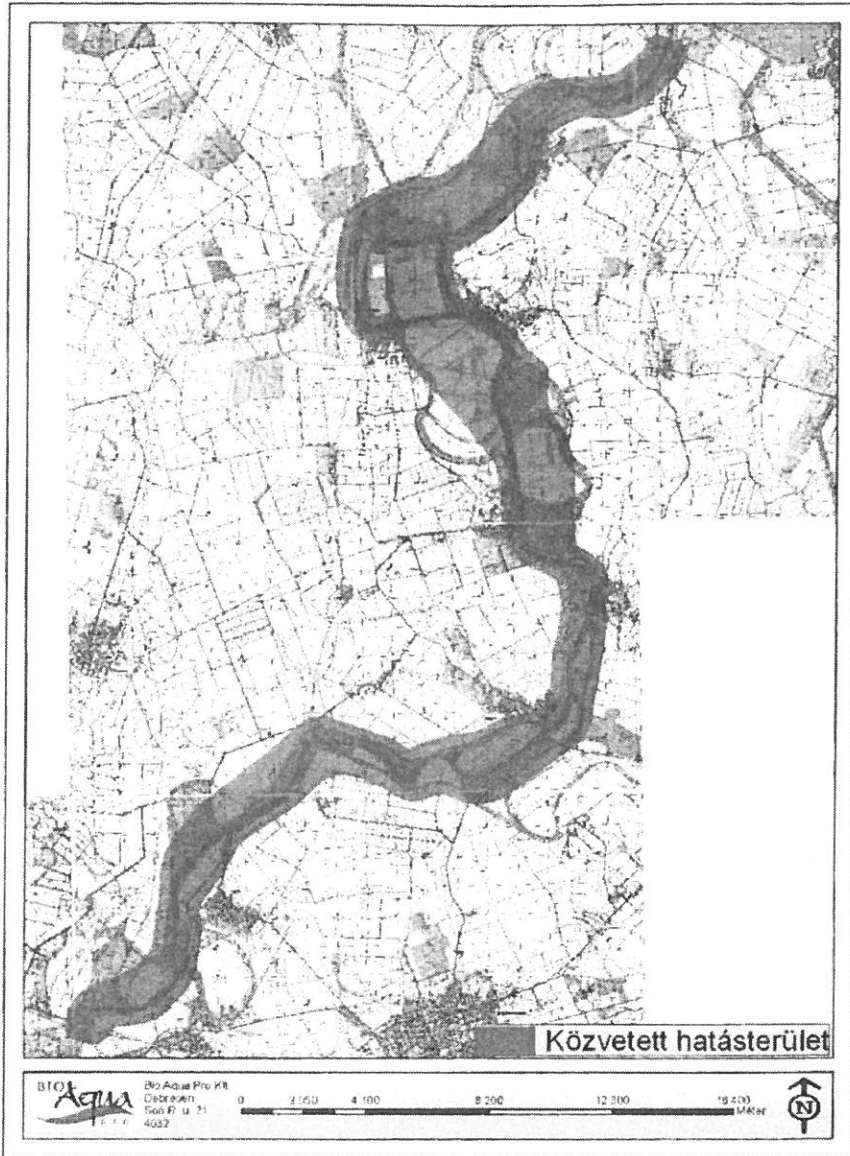

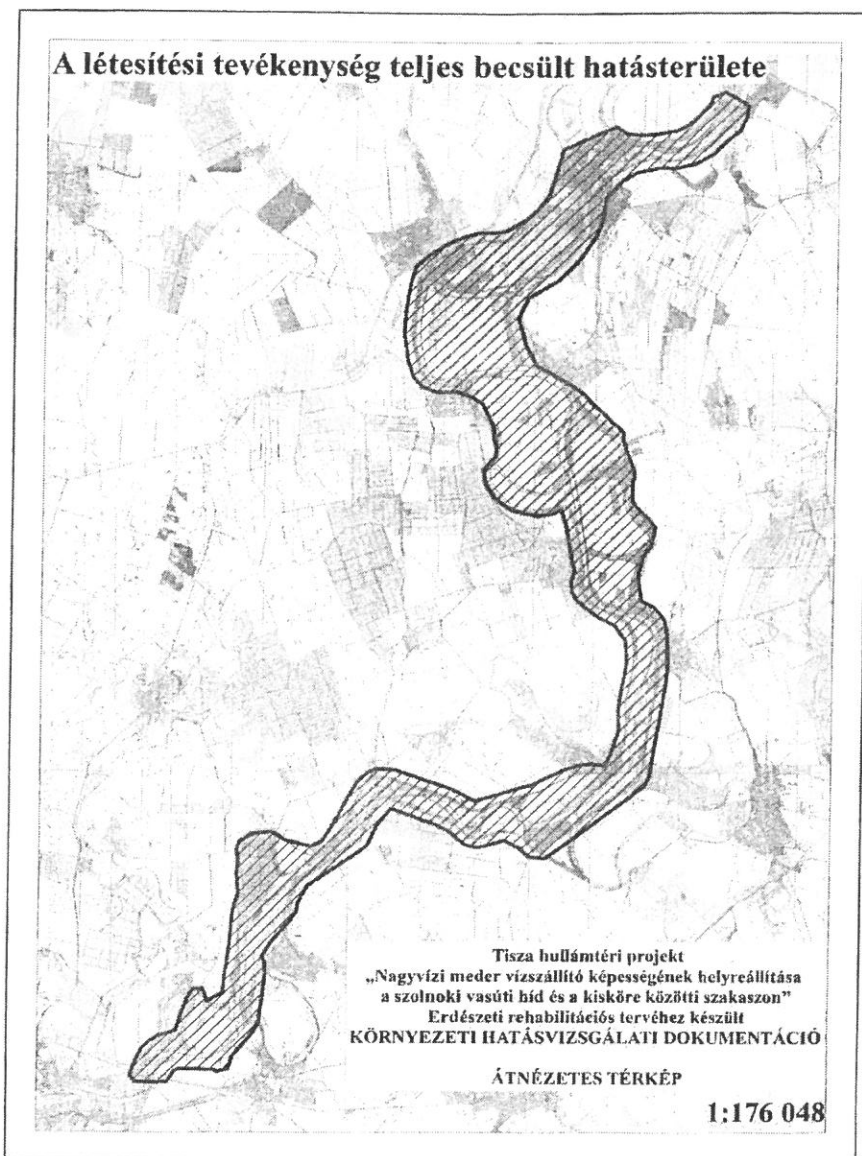

11. ábra. A beavatkozások becsült hatásterülete (levegő-zaj-víz-hulladék)

„A Tisza hullámtér – Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt keretében tervezett beavatkozások VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálati dokumentációja” megnevezésű a BIOAQUA PRO Kft. által készített hatástanulmány teljes dokumentációja megtekinthető nyitvatartási időben Fegyvernek Városháza épületének 8. számú (Ügyiratrendezés) irodájában.